



### 점검방법 영상

영상을 필히 참고하시어  
항목별 체크 바랍니다.

# 도시가스 자율점검표




도시가스 안전관리규정 36조 3항 11호에 따라 사용자가 동의한 경우 도시가스 안전점검은 자율안전점검으로 대체될 수 있습니다. 자율안전점검은 3회까지 연속하여 실시할 수 있으며, 차기 정기점검은 반드시 당사 고객센터의 방문 안전점검을 수검하셔야 합니다.

## [자율점검표]

구분	점검항목	점검결과	
		적합	부적합
1	가스계량기 설치상태 및 연결부 가스누출 여부 (가스가 새는지 비눗물로 점검)		
2	중간밸브(퓨즈콕 등) 설치상태 및 연결부 가스누출여부 (손상, 마모, 균열 여부 확인 및 고정 상태, 작동 여부 확인)		
3	가스렌지 및 가스보일러와 가스배관의 연결부 가스누출 여부		
4	가스배관 및 호스 고정/부식/파손상태 및 가스누출 여부		
5	가스보일러 외부 배기통 파손 및 막힘 여부, 끝부분의 옥외 설치 여부		
6	가스보일러 배기통 이탈, 틈새발생, 변형 등 상태 여부		

\* 가스보일러 또는 가스렌지가 없어 해당되지 않는 항목의 경우 적합에 표시하시기 바랍니다.

## [자율점검 요령 안내] 비눗물 만들기 → 주방세제와 물을 2:8 비율로 만듭니다.

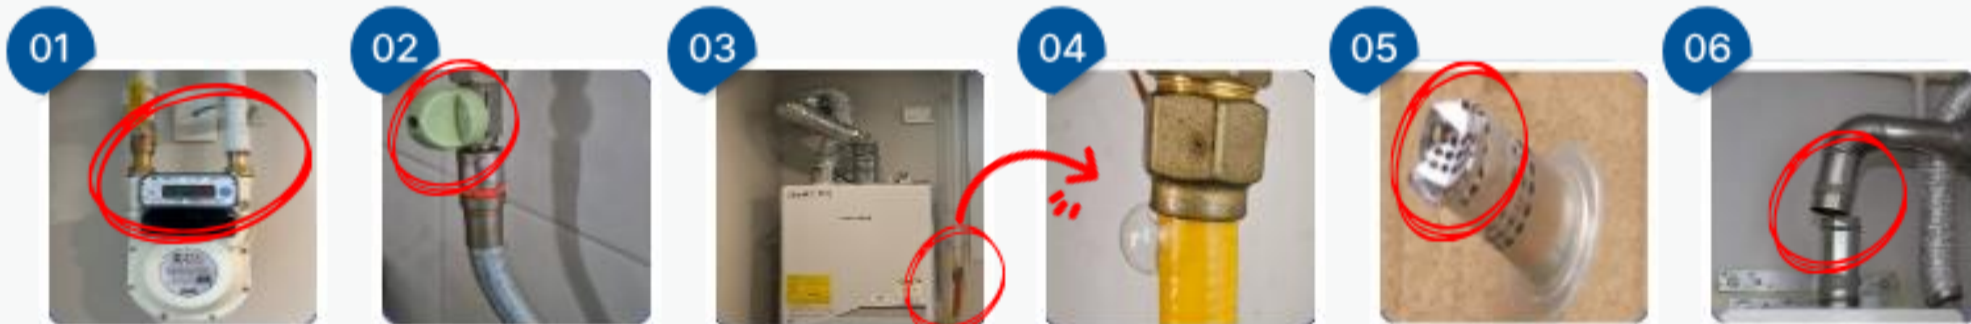

- ✓ 점검결과 부적합 항목 발생 시 당사 고객센터(1577-6580)로 연락하셔서 정밀한 점검을 받으시기 바랍니다.
- ✓ 점검완료 후 점검결과 및 확인란 기입 후, 계량기 사진과 함께 이메일(gascheck@shesvc.com)로 제출하여 주시기 바랍니다.

## [점검자 확인란]

점검일자		점검자 (성명) * 계약자 본인만 가능	(서명)
주소			
연락처		계량기 검침값	
점검자 확인사항 (□에 체크 필수)	1. 도시가스안전관리 규정에 의거 자율 점검 실시에 동의 합니다. □ 2. 자율점검은 연속 3회까지 가능하며, 다음 정기점검은 반드시 당사 고객센터에서 직접 실시하는 안전점검을 수검받는 것을 동의합니다. □		

자율점검 이후 가스시설 관리 및 점검 책임은 사용자에게 있으며, 발생하는 가스사고에 대하여 **당사에 책임이 없음**을 안내드립니다. 가스누출 또는 누출 의심 신고는 당사 고객센터(1577-6580)으로 연락 바랍니다.